

Opis aplikacji sterowania wentylacją „w050”

Centrala nawiewna (+wywiewna)

z nagrzewnicą elektryczną sterowaną stycznikami lub zaworem prądowym

Zastosowanie :

UWAGA: W nawiasach podane są opcje pasujące do aplikacji

Wentylatory:

- Nawiewny dwubiegowy (jednobiegowy) lub sterowany falownikiem
- (Wywiewny dwubiegowy (jednobiegowy)) lub sterowany falownikiem

Ogrzewanie:

- Nagrzewnica elektryczna jednostopniowa (dwustopniowa lub trzystopniowa)


Sterowanie :

- wyświetlanie stanów pracy i awarii na wyświetlaczu sterownika
- nastawa głównych parametrów sterowania i możliwość symulacji sygnałów z przyjaznego menu sterownika
- sterowanie grzałek nagrzewnic poprzez styczniki lub zaworem prądowym sterowanym 0..10V
- czujnik temperatury w kanale NI1000 i (w pomieszczeniu NI1000)
- (nastawa temperatury zadanej za pomocą zadajnika pomieszczeniowego 1 kOm)
- siłownik przepustnicy świeżego powietrza ON/OFF (siłownik wywiewu ON/OFF)
- sterowanie instalacją ręczne lub automatyczne zgodnie z zegarem czasu rzeczywistego, według nastaw tygodniowego katalogu czasowego w sterowniku

Zabezpieczenia :

- presostat sprężu nawiewu
- (presostat sprężu wywiewu)
- termostat nagrzewnicy elektrycznej
- presostat zabrudzenia filtra powietrza centrali
- (zabezpieczenie silników wentylatorów na wypadek przeciążenia)
- sygnalizacja stanów pracy i awarii za pomocą wyświetlacza LCD poprzez system kodów błędów
- sygnalizacja brudnego filtra za pomocą wyjścia DO6
- sygnalizacja awarii zbiorczej instalacji za pomocą diody na sterowniku i wyjścia DO7

Wentylacja - W050

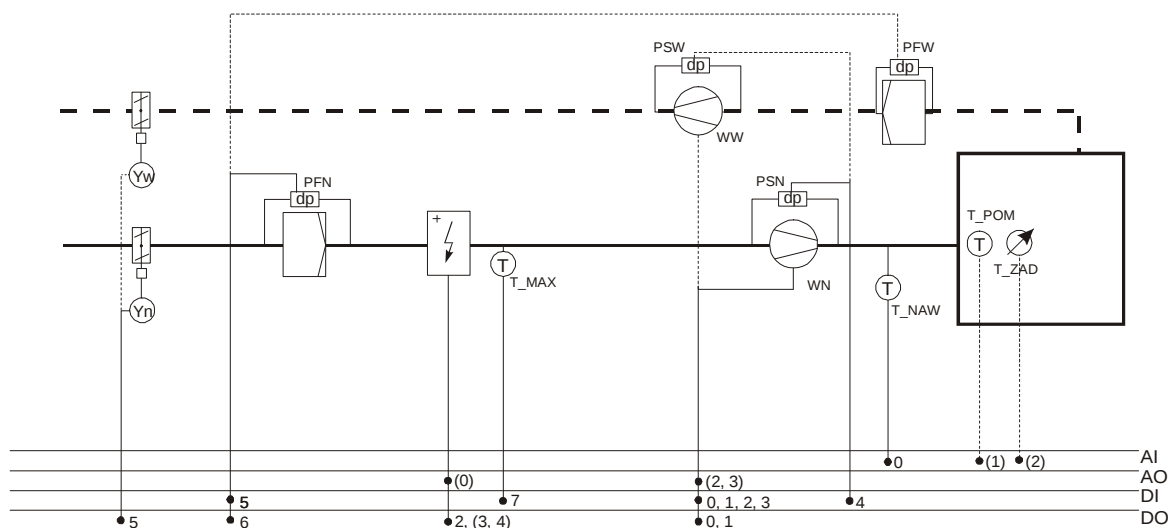

Elementy oznaczone linią przerywaną są opcjonalne, podłączone urządzenia są wykrywane automatycznie

Opis podłączeń

Wejścia analogowe "AI"

- 0- temperatura powietrza nawiewanego
- 1- temperatura w pomieszczeniu (opcja)
- 2- zadana temperatura w pomieszczeniu, zadajnik rezystancyjny 1kOm (opcja)
- 3- zadajnik obrotów wentylatorów, rezystancyjny 1kOm (opcja)
- 4- rezerwa
- 5- rezerwa
- 6- rezerwa
- 7- rezerwa

Wyjścia analogowe 0..10V "AO"

- 0- sterowanie analogowe zaworem prądowym 0..10V
- 1- rezerwa
- 2-ysterowanie obrotów wentylatora wywiewu
- 3-ysterowanie obrotów wentylatora nawiewu

Wejścia cyfrowe beznapięciowe "DI"

- 0- tryb AUTO wentylatorów, tzn. praca wg programu czasowego
- 1- tryb RĘKA, praca wentylatorów na 1 biegu
- 2- tryb RĘKA, praca wentylatorów na 2 biegu
- 3- awaria silników wentylatorów
- 4- presostaty sprężu wentylatorów
- 5- presostaty filtrów
- 6- rezerwa
- 7- termostat przegrzania nagrzewnicy

Wyjścia cyfrowe "DO"

- 0- załącz wentylatory na 1 biegu (lub załącz wentylator nawiewu - falownik)
 - 1- załącz wentylatory na 2 biegu (lub załącz wentylator wywiewu - falownik)
 - 2- załącz nagrzewnicę elektryczną 1 stopień
 - 3- załącz nagrzewnicę elektryczną 2 stopień (opcja)
 - 4- załącz nagrzewnicę elektryczną 3 stopień (opcja)
 - 5- otwórz przepustnice zewnętrzne
 - 6- sygnalizacja brudnego filtra
 - 7- awaria zbiorcza instalacji
- COM_01 -zasilanie wyjść cyfrowych DO0, DO1, napięcie max 24 AC/DC
COM_23 -zasilanie wyjść cyfrowych DO2, DO3, napięcie max 24 AC/DC
COM_45 -zasilanie wyjść cyfrowych DO4, DO5, napięcie max 24 AC/DC
COM_67 -zasilanie wyjść cyfrowych DO6, DO7, napięcie max 24 AC/DC

Opis programu:

Są dwie możliwości sterowania pracą instalacji do wyboru z menu sterownika: z przełącznika na szafie i bezpośrednio ze sterownika. Jeśli na szafie istnieje przełącznik trybu sterowania auto/ręka i pracy silników: 0 / 1 bieg / 2 bieg to w menu sterownika „WYBOR TRYBU” należy nastawić ZEWN. Z WEJSC DI, jeśli zaś decydujemy się na sterowanie pracą instalacji bez przełącznika na szafie z menu sterownika wybieramy WEWN. Z MENU. Przy nastawie ZEWN. Z WEJSC DI przy załączeniu przełącznika na szafie w tryb REKA sterowanie odbywa się za pomocą załączania wejść cyfrowych: DI0 (AUTO), DI1 (ZAŁ.1bieg), DI2 (ZAŁ.2bieg). W tym trybie po zwarcie zestykiem (załączenie) odpowiedniego wejścia cyfrowego sterownik załącza silniki wentylatorów za pomocą przekaźnikowych wyjść cyfrowych DO0 (1 bieg), DO1 (2 bieg), które z kolei powinny załączać odpowiednie styczniki silników. Zatrzymanie instalacji następuje po rozwarciu wejść sterujących DI1 i DI2. W trybie AUTO sterowanie instalacją odbywa się zgodnie z uprzednio nastawionym w sterowniku, tygodniowym katalogiem czasowym, wg zegara czasu rzeczywistego.

Przy pracy w trybie AUTO istnieje również możliwość automatycznej zmiany biegów wentylatorów w zależności od aktualnej odchyłki temperatury wiodącej od zadanej. Gdy temperatura wiodąca spadnie poniżej nastawionego progu układ automatycznie przełączy wentylatory na 2 bieg, aby szybciej dogrzać pomieszczenie. Istnieje również możliwość sterowania falownikami silników wentylatorów, jeśli są one w nie wyposażone. Odpowiednie nastawy należy wykonać w menu „Nastawy zaawansowane” (str. 7).

Przy nastawie WEWN. Z MENU użytkownik ma możliwość wyboru trybu AUTO/REKA i ZAL1B/ZAL2B/WYL z menu sterownika oraz wyboru trybu temperatury zadanej KOMFORT lub ECO.

Po uruchomieniu sterownik podejmuje regulacje temperatury powietrza sterując temperaturą grzałek nagrzewnic załączając i wyłączając styczniki zasilające nagrzewnice. Nagrzewnice przyporządkowane są trzy wyjścia sterujące (DO2, DO3, DO4), które są sterowane w czterech sekwencjach: DO2, DO2+DO3, DO2+DO4, DO2+DO3+DO4. Posiadając nagrzewnicę o różnych mocach na poszczególnych stopniach można w ten sposób uzyskać cztery stopnie regulacji. Przykładowo: posiadamy nagrzewnicę o mocach 5kW+5kW+10kW, podłączając ją kolejno do trzech wyjść sterujących nagrzewnicą uzyskamy następujące sekwencje grzania: 5kW, 5kW+5kW, 5kW+10kW, 5kW+5kW+10kW. Gdy nagrzewnica ma trzy jednakowe stopnie mocy należy je wpiąć kolejno do wyjść sterujących DO2, DO3, DO4, uzyskując podstawową trzy sekwencyjną regulację mocy grzania. Podczas regulacji utrzymywane są zadane ze sterownika ograniczenia temperatury minimalnej i maksymalnej dla powietrza nawiewanego w kanale. Ograniczenia dla temperatury powietrza nawiewanego ustala się przez wpisanie odpowiednich wartości w menu sterownika. Nastawa temperatury zadanej dla procesu regulacji odbywa się za pomocą menu sterownika oraz (opcjonalnie) może być nastawiana za pomocą zadajnika pomieszczeniowego. Wszelkie połączenia opcjonalne np. zadajnika pomieszczeniowego, sterownik wykrywa automatycznie, co znaczy, że przy braku jego podłączenia sterownik nie będzie uwzględniał korekty lub na przykład przy braku podłączenia czujnika pomieszczeniowego wiodącą temperaturą dla sterownika będzie temperatura powietrza w kanale, a nie w pomieszczeniu.

Po wydaniu rozkazu zatrzymania instalacji, jeżeli układ sterowania wykorzystywał dla dogrzewania powietrza nawiewanego grzałki elektryczne najpierw wyłączana jest nagrzewnica elektryczna, a następnie po ok. 2 minutach wyłączane są silniki wentylatorów. Opóźnienie to jest konieczne ze względu na czas potrzebny dla wychłodzenia grzałek.


Podczas pracy instalacji sterownik na bieżąco kontroluje stan wejść alarmowych, zabezpieczając układ przed uszkodzeniem.

Sygnal alarmowy pojawia się przy rozwarciu wejścia alarmowego, zwarcie tego wejścia do GND uważane jest za stan normalny (bez awarii).

Sposób zachowania sterownika zależy od rodzaju przychodzącego alarmu:

- wejście DI3, alarm przeciążenia silników: instalacja jest zatrzymywana, na wyświetlaczu sterownika pojawia się kod błędu 13, sygnalizowana jest awaria na wyjściu DO7, przed ponownym uruchomieniem wymagane jest potwierdzenie alarmu przez obsługę (alarm pojawia się przy rozwarciu wejścia DI3 z GND)
- wejście DI4, alarm braku sprężu: instalacja jest zatrzymywana, na wyświetlaczu sterownika pojawia się kod błędu 11, sygnalizowana jest awaria na wyjściu DO7, przed ponownym uruchomieniem wymagane jest potwierdzenie alarmu przez obsługę
- wejście DI5, brudny filtr powietrza nawiewanego lub wywiewanego: instalacja pracuje normalnie, usterka sygnalizowana jest na wyświetlaczu sterownika przez załączenie wyjścia DO6 i kodu błędu 19 na sterowniku
- wejście DI7, alarm przegrzania nagrzewnicy: instalacja (wentylatory) nie jest zatrzymywana, ale wyłączane są grzałki nagrzewnic do momentu ich wychłodzenia, na wyświetlaczu sterownika pojawia się kod błędu 22, sygnalizowana jest awaria na wyjściu DO7 do momentu potwierdzenia alarmu przez obsługę
- wyjście DO7, alarm zbiorczy : sygnalizowane jest pojawienie się jakiegokolwiek usterki w układzie sterowania (bez alarmu zabrudzenia filtrów) , rodzaj usterki identyfikowany jest przez kod liczbowy, który można odczytać z wyświetlacza sterownika


Schemat podłączeń elektrycznych

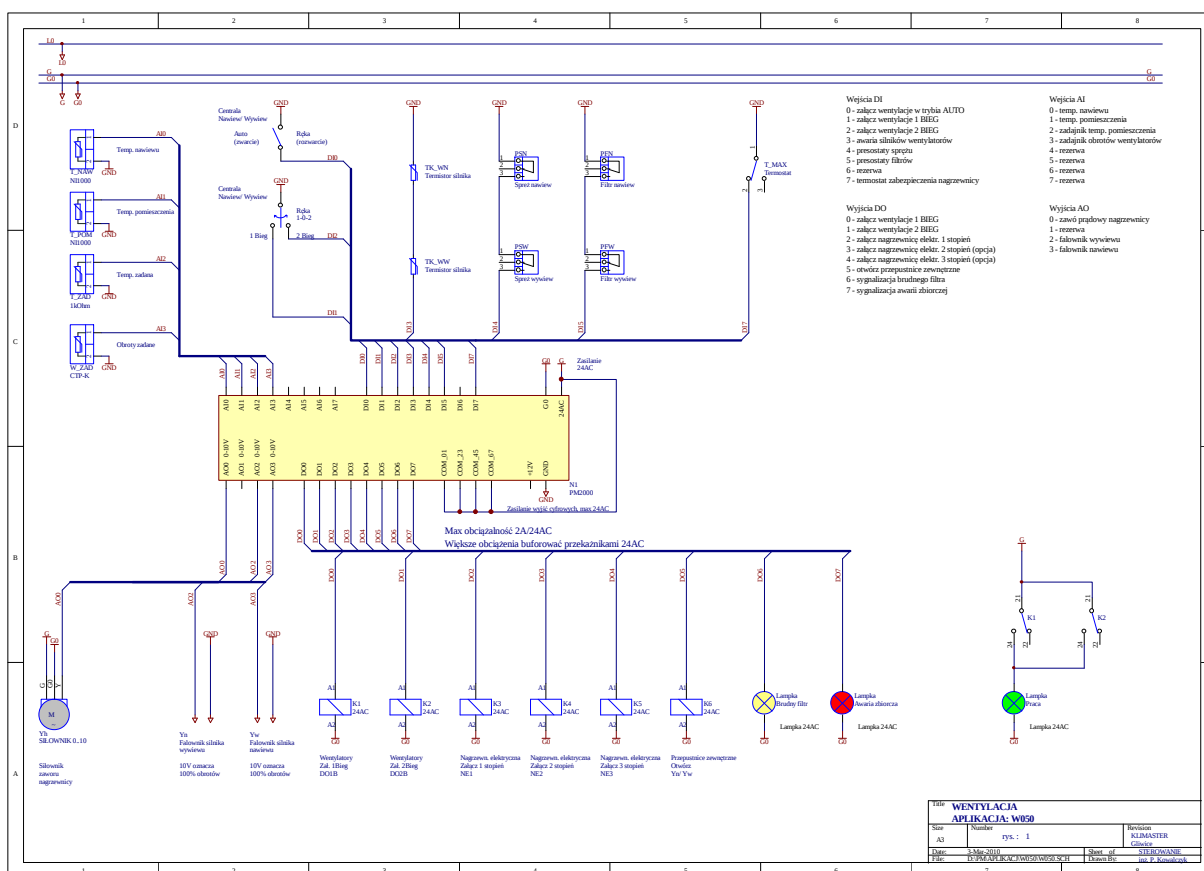

Mikroprocesorowy sterownik typu PM2000.xxx

OPIS

PM2000.Wxxx jest to autonomiczny, elektroniczny sterownik nadzorujący pracę układu wentylacji nawiewno – wywiewnej.

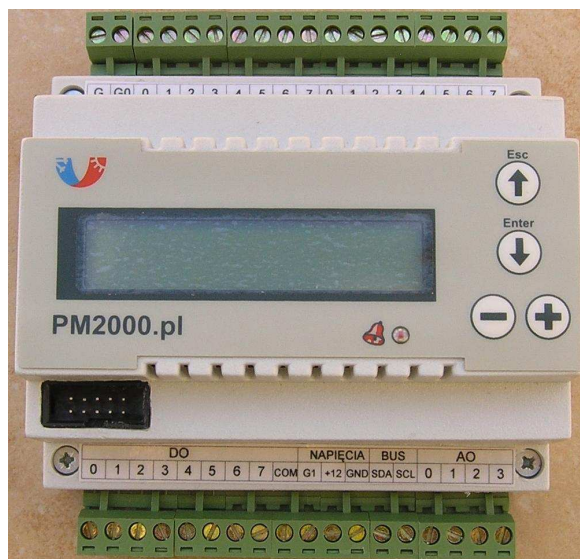

- Umożliwia regulację temperatury powietrza nawiewanego
- Posiada 8 uniwersalnych wejść dla sygnałów analogowych i 8 wejść dwustanowych
- Posiada 8 wyjść dwustanowych przekaźnikowych
- Zasilanie napięciem 24V prądu zmiennego.
- Wprowadzanie i modyfikacja wszystkich danych bezpośrednio przyciskami regulatora, nie jest wymagane żadne dodatkowe oprzyrządowanie.

Sterownik, zależnie od typu zastosowanych elementów pomiarowych może być użyty do regulowania następujących wielkości fizycznych:

- Temperatura: -33 do 99,5 °C, z dokładnością +/-0,5 °C
- Ciśnienie cieczy: pomiar za pomocą wejścia 0-10V
- Różnica ciśnień cieczy: pomiar za pomocą wejścia 0-10V

PM2000.Wxxx jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania małych i średnich systemów wentylacyjnych. Jest wyposażony w różnego rodzaju funkcje oraz zabezpieczenia, wykorzystywane w procesach sterowania central wentylacyjnych. Jest to urządzenie nowoczesne i łatwe w obsłudze, nie wymaga dodatkowego programowania przez użytkownika. Sterownik posiada oprogramowanie sterujące podstawowymi aplikacjami, wykorzystywanymi w wentylacji. Zależnie od wymagań użytkownika oprogramowanie może być dostosowane dla potrzeb sterowania układami nietypowymi.

Oprócz regulacji w/w wielkości fizycznych sterownik posiada wbudowane funkcje kompleksowego sterowania i nadzoru instalacji wentylacyjnych. Za ich pomocą użytkownik może uruchamiać instalacje oraz nadzorować jej prawidłową pracę. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy, grożących uszkodzeniem instalacji jest ona automatycznie zatrzymywana, a użytkownik z panelu czołowego może odczytać przyczynę awarii.

Obsługa sterownika

Do wszystkich dostępnych funkcji regulatora operator ma dostęp z panelu czołowego, za pomocą czterech przycisków sterujących: $\uparrow$, $\downarrow$, +, -. Generalnie przyciski $\uparrow$ i $\downarrow$ służą do zmiany aktualnego menu, natomiast przyciskami + i - można wchodzić w podmenu oraz modyfikować aktualnie wyświetlaną, migającą wartość. Wyświetlane ekrany posiadają zwarte polskie opisy realizowanych funkcji, dzięki czemu użytkownik wie dokładnie, jaką wartość w danej chwili modyfikuje.

Układ menu:

- podstawowy ekran informacyjny, zawierający aktualny tryb pracy (np. Komf2B oznacza pracę instalacji na 2 biegu wg temp. zadanej dla trybu KOMFORT), aktualną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wyliczaną temperaturę zadaną pomieszczenia pokazywaną na przemian z wysterowaniem wyjścia regulatora, aktualną datę i czas systemowy
- podstawowy ekran informacyjny, zawierający aktualny tryb pracy (np. Komf2B oznacza pracę instalacji na 2 biegu wg temp. zadanej dla trybu KOMFORT), aktualną temperaturę powietrza nawiewanego, wyliczaną temperaturę zadaną nawiewu pokazywaną na przemian z wysterowaniem wyjścia regulatora, aktualną datę i czas systemowy
- ekran pozwalający na wejście w menu „ustaw wartości zadane”
 - zmiana temperatury zadanej dla trybu KOMFORT
 - zmiana temperatury zadanej dla trybu ECO
 - zmiana nastawy ograniczeń temperatury nawiewu
 - zmiana nastawy obrotów wentylatorów na 1 biegu (przy wykorzystaniu falownika)
 - zmiana nastawy obrotów wentylatorów na 2 biegu (przy wykorzystaniu falownika)
- ekran pozwalający na wejście w menu „wybór trybu” pracy
 - wybór trybu pracy ze sterownika: AUTO / ZAŁ.1Bieg / ZAŁ.2Bieg
 - wybór trybu temperatury zadanej: KOMFORT, ECO
 - wybór źródła sygnału przełączającego: WEWN / ZEWN (przełącznik na szafie)
- ekran pozwalający na wejście w podgląd wejść/ wyjść sterownika
 - podgląd aktualnie zmierzonych wartości na wejściach analogowych AIx
 - podgląd aktualnych stanów na wyjściach analogowych regulatora AOx
 - podgląd aktualnych stanów na wejściach i wyjściach binarnych regulatora DLx
- ekran pozwalający na wejście w menu zmiany nastaw daty i czasu
 - zmiana aktualnego dnia tygodnia
 - zmiana aktualnej daty
 - zmiana aktualnego czasu
- ekran pozwalający na wejście w menu zmiany nastaw katalogu czasowego trybów pracy instalacji
 - dzień tygodnia (Ni, Po, ...So)
 - nr przełączenia w danym dniu (00,01,...05)
 - czas przełączenia (Godz:Min)
 - zadany tryb pracy instalacji po zrealizowaniu przełączenia (00,01,...07)
 - 00 - Wyłącz instalację
 - 01 - Załącz instalację na 1 bieg, temp. zadana KOMFORT
 - 02 - Załącz instalację na 2 bieg, temp. zadana KOMFORT
 - 03 - Załącz instalację na 1 bieg, temp. zadana ECO
 - 04 - Załącz instalację na 2 bieg, temp. zadana ECO
 - 05 - rezerwa
 - 06 - rezerwa

- 07 - rezerwa
- zatwierdzenie przełączenia (01-aktywne, 00-nieaktywne)
- nastawy zaawansowane umożliwiające zmianę parametrów sterowania takich jak: czas całkowania, wzmocnienie, czasy przejścia zaworów, min i max otwarcie przepustnicy zewnętrznej/ recyrkulacji, min czas pracy i postoju agregatu chłodu, temperaturę przełączania LATO / ZIMA, odchyłkę obrotów wentylatora nawiewu względem wywiewu, wejście do menu przez równoczesne naciśnięcie przycisków '+' i '-' i podanie kodu dostępu: F0 (zależnie od wersji aplikacji niektóre pozycje w menu mogą być niedostępne), oznaczenia w menu zaawansowanym:
 - * Kp - wzmocnienie regulatora
 - * Tc - stała całkowania regulatora
 - * Sterowanie wentylatora: - Falownik lub styczniki 1, 2 biegu
 - * Sterowanie załączeniem 1B/2B – Auto, oznacza automatyczną zmianę biegu instalacji w zależności od aktualnej odchyłki temperatury wiodącej od zadanej, Ręka, oznacza zmianę wg katalogu czasowego w trybie Auto pracy instalacji lub wg przełączników wyboru biegów
 - * Zadana odchyłka temperatury przełączenia na 2 bieg
 - * Minimalne obroty wentylatorów
 - * Odchyłka obrotów wentylatora nawiewu względem wywiewu, ustawiana celem osiągnięcia nadciśnienia lub podciśnienia w obsługiwanym pomieszczeniu.
- menu serwisowe umożliwiające zmianę polaryzacji wejść cyfrowych DIx, wejście przez równoczesne naciśnięcie przycisków '+' i '-' i podanie kodu dostępu: E1
- menu serwisowe umożliwiające ręczne sterowanie wyjściami cyfrowymi i analogowymi, z pominięciem programu automatycznej regulacji, wejście przez równoczesne naciśnięcie przycisków '+' i '-' i podanie kodu dostępu: E5
- podgląd kodów błędów systemu *ER* :
 - 00 - bez błędów
 - 10 - awaria układu: zamrożenie nagrzewnicy
 - 11 - awaria układu: brak sprężu wentylatora nawiewu
 - 12 - awaria układu: brak sprężu wentylatora wywiewu
 - 13 - awaria układu: przeciążenie silnika wentylatora nawiewu
 - 14 - awaria układu: przeciążenie silnika wentylatora wywiewu
 - 18 - oblodzenie wymiennika ciepła
 - 19 - brudny filtr centrali
 - 21 - awaria agregatu chłodniczego
 - 22 - awaria przegrzania nagrzewnicy
 - 40 - błąd pomiaru wejścia AI0
 - 41 - błąd pomiaru wejścia AI1
 - 42 - błąd pomiaru wejścia AI2
 - 43 - błąd pomiaru wejścia AI3
 - 44 - błąd pomiaru wejścia AI4
 - 45 - błąd pomiaru wejścia AI5
 - 46 - błąd pomiaru wejścia AI6
 - 47 - błąd pomiaru wejścia AI7

Obecność błędów w systemie jest sygnalizowana miganiem się napisu „Err” w miejscu pola wyświetlającego datę na ekranie podstawowym. Aby sprawdzić, jaki błąd wystąpił należy klawiszami ↑, ↓, przejść do ekranu podglądu błędów i odczytać kod błędu *Err*. Kasowanie błędu przez naciśnięcie przycisku '-'. Zależnie od typu obsługiwanego systemu, niektóre pozycje w menu mogą być niedostępne.

KLIMASTER S.C.

44-100 Gliwice
ul. Pszczyńska 69
www.pm2000.pl

tel./fax (0-32) 230 81 21
tel. kom. 0-609 18 70 18
0-601 78 09 09
e-mail klimaster@pm2000.pl

Dane techniczne:

1) Wejścia:

a) Binarne

Ilość 8

DI0 – DI7

Sygnaly wejściowe styk bez napięciowy

b) Pomiar temperatury

Ilość 7

AI0 – AI6

Sygnal wejściowy NI1000

c) Pomiar napięcia

Ilość 1

AI7

Sygnal wejściowy 0 – 10 V DC

2) Wyjścia

a) Analogowe

Ilość 4

AO0 – AO3

Sygnal wyjściowy 0 – 10 V DC

Obciążalność wyjścia 2mA DC

b) Binarne przekaźnikowe

Ilość 8

DO0 – DO7

Obciążalność 2A

24 AC/DC

3) Pamięć nastaw nieulotna

pamięć EEPROM

4) Podtrzymanie pracy zegara

min. 24 godz.

5) Zasilanie

24 VAC +- 5%

6) Wymiary: długo./szer. (z zaciskami)/wys.

107mm/117mm/66mm

długo./szer. (bez zacisków)/wys. 107mm/90mm/66mm

Zaciski elektryczne


G	G0	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	AI0	AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6	AI7
Zasilanie 24AC		Wejścia cyfrowe beznapięciowe DI0 .. DI7									Wejścia analogowe AI0 .. AI7						
Sterownik PM2000																	
Wyjścia cyfrowe przekaźnikowe DO0 .. DO7										Wyjścia analogowe Napięcia AO0 .. AO3							
DO0	DO1	COM _01	DO2	DO3	COM _23	DO4	DO5	COM _45	DO6	DO7	COM _67	+12	GND	AO0	AO1	AO2	AO3

Opis zacisków:


- G -faza napięcia zasilającego 24AC
- G0 -zero napięcia zasilającego 24AC
- DI0 .. DI7 -wejścia cyfrowe beznapięciowe, zmiana stanu wejścia odbywa się przez zwarcie lub rozwarcie (zależnie od typu aplikacji) do zacisku masy logicznej GND (szczegóły w rozdziale "Opis aplikacji")
- AI0 .. AI7 -wejścia analogowe rezystancyjne lub napięciowe, zależnie od typu aplikacji (szczegóły w rozdziale "Dane techniczne")
- DO0 .. DO7 -wyjścia cyfrowe przekaźnikowe, wyjście w stanie aktywnym zwierza zacisk z zaciskiem COM_xx
- COM_01 -zacisk wspólny wyjść cyfrowych DO0 i DO1, wejście akceptuje napięcia do 24 AC/DC
- COM_23 -zacisk wspólny wyjść cyfrowych DO2 i DO3, wejście akceptuje napięcia do 24 AC/DC
- COM_45 -zacisk wspólny wyjść cyfrowych DO4 i DO5, wejście akceptuje napięcia do 24 AC/DC
- COM_67 -zacisk wspólny wyjść cyfrowych DO6 i DO7, wejście akceptuje napięcia do 24 AC/DC
- +12 -napięcie stałe +12V, o wydajności max 300mA
- GND -masa logiczna, sygnał odniesienia dla wejść cyfrowych i analogowych; masa dla napięcia +12V
- AO0 .. AO3 -wyjścia analogowe 0..10V, napięcie sterujące dla siłowników liniowych, do sterowania falowników, itp.; napięciem odniesienia może być G0 lub GND (szczegóły w rozdziale "Schemat podłączeń")

Przykłady połączeń


Wejścia DIx:



Wejścia rezystancyjne lub napięciowe 0-10V AIx:

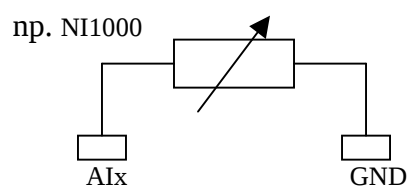


Wyjścia AOx

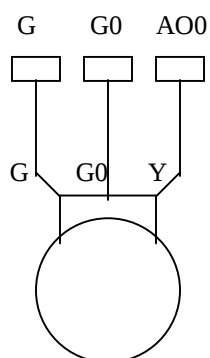

Przykład podłączenia siłownika 0-10VDC

Wyjścia przekaźnikowe DOx

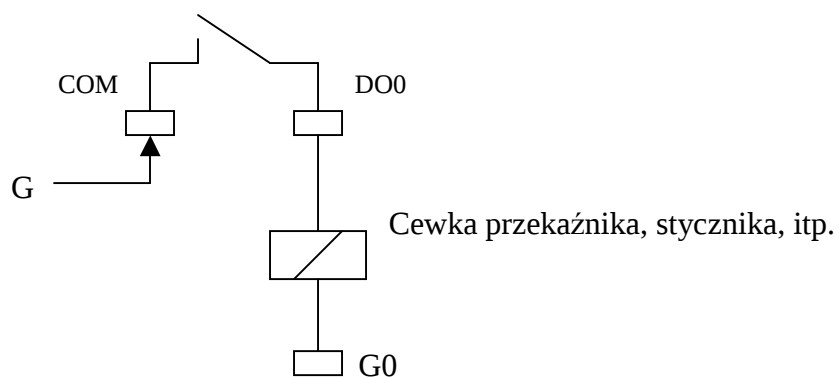

KLIMASTER S.C.

44-100 Gliwice
ul. Pszczyńska 69
www.pm2000.pl

tel./fax (0-32) 230 81 21
tel. kom. 0-609 18 70 18
0-601 78 09 09
e-mail klimaster@pm2000.pl

Gwarancja

- Firma KLIMASTER udziela 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie sterownika PM2000.xxx
 - W okresie gwarancji naprawy wykonywane są bezpłatnie
 - Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli stwierdzone wady powstały z winy użytkownika, a w szczególności na skutek:
 - przeróbek, wymiany lub zamiany elementów
 - uszkodzeń mechanicznych elementów
-